奥池処分場

一般廃棄物の処理実績（令和５年度）

（単位:t）

廃棄物の種類	令和5年									令和6年			合計
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
一般廃棄物													

埋立終了届出済み

奥池処分場

施設の点検結果（令和５年度）

点検場所	遮水工						調整槽、浸出液処理設備							
点検結果	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無
	4 月 3 日	無	8 月 1 日	無	11 月 30 日	無	4 月 3 日	無	8 月 1 日	無	11 月 30 日	無	3 月 22 日	無
	4 月 11 日	無	8 月 7 日	無	12 月 8 日	無	4 月 11 日	無	8 月 7 日	無	12 月 8 日	無	3 月 28 日	無
	4 月 20 日	無	8 月 18 日	無	12 月 14 日	無	4 月 20 日	無	8 月 18 日	無	12 月 14 日	無		
	5 月 3 日	無	8 月 30 日	無	12 月 22 日	無	5 月 3 日	無	8 月 30 日	無	12 月 22 日	無		
	5 月 15 日	無	9 月 8 日	無	12 月 28 日	無	5 月 15 日	無	9 月 8 日	無	12 月 28 日	無		
	5 月 22 日	無	9 月 13 日	無	1 月 9 日	無	5 月 22 日	無	9 月 13 日	無	1 月 9 日	無		
	5 月 31 日	無	9 月 22 日	無	1 月 19 日	無	5 月 31 日	無	9 月 22 日	無	1 月 19 日	無		
	6 月 6 日	無	9 月 29 日	無	1 月 24 日	無	6 月 6 日	無	9 月 29 日	無	1 月 24 日	無		
	6 月 13 日	無	10 月 2 日	無	1 月 31 日	無	6 月 13 日	無	10 月 2 日	無	1 月 31 日	無		
	6 月 19 日	無	10 月 10 日	無	2 月 9 日	無	6 月 19 日	無	10 月 10 日	無	2 月 9 日	無		
	6 月 26 日	無	10 月 17 日	無	2 月 16 日	無	6 月 26 日	無	10 月 17 日	無	2 月 16 日	無		
	7 月 7 日	無	10 月 24 日	無	2 月 22 日	無	7 月 7 日	無	10 月 24 日	無	2 月 22 日	無		
	7 月 14 日	無	11 月 8 日	無	2 月 26 日	無	7 月 14 日	無	11 月 8 日	無	2 月 26 日	無		
	7 月 20 日	無	11 月 15 日	無	3 月 4, 15 日	無	7 月 20 日	無	11 月 15 日	無	3 月 4 日	無		
	7 月 28 日	無	11 月 22 日	無	3 月 22, 28 日	無	7 月 28 日	無	11 月 22 日	無	3 月 15 日	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容	なし						なし						なし	
その他	なし						なし						なし	

周縁地下水の検査結果（令和５年度）

奥池処分場

測定場所:観測井 NO1

項　目	単位	基　準	令和５年									令和６年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
電気伝導率	ms/m		33	30	31	32	32	33	31	34	33	28	23	24
塩化物イオン	mg/l		67	55	60	64	58	66	66	68	65	48	40	37
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/	0.002 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0004	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0006	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0006	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg―TEQ/l	1 以下	－	－	－	－	0.027＊	-	－	－	－	－	－	－
採取年月日			4 月 3 日	5 月 8 日	6 月 5 日	7 月 3 日	8 月 7 日	9 月 4 日	10 月 2 日	11 月 6 日	12 月 4 日	1 月 9 日	2 月 5 日	3 月 4 日
測定結果が得られた年月日			4 月 10 日	5 月 15 日	6 月 12 日	7 月 10 日	8 月 18 日	9 月 19 日	10 月 10 日	11 月 13 日	12 月 11 日	1 月 16 日	2 月 13 日	3 月 11 日

＊：採取年月日：令和５年８月７日、測定結果が得られた年月日：令和５年９月２９日

奥池処分場

周縁地下水の検査結果（令和５年度）

測定場所:観測井 NO2

項　目	単位	基　準	令和５年									令和６年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
電気伝導率	ms/m		欠測	19	17	18	18	18	19	17	15	16	17	18
塩化物イオン	mg/l		欠測	20	20	18	20	19	20	19	17	18	20	19
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	採水不可のため	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下		－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下		－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.05 以下		－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下		－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下		－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下		－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下		－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下		－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下		－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/	0.002 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0004	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0006	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0006	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg―TEQ/l	1 以下	－	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			－	5 月 8 日	6 月 5 日	7 月 3 日	8 月 7 日	9 月 4 日	10 月 2 日	11 月 6 日	12 月 4 日	1 月 9 日	2 月 5 日	3 月 4 日
測定結果が得られた年月日			－	5 月 15 日	6 月 12 日	7 月 10 日	8 月 18 日	9 月 19 日	10 月 10 日	11 月 13 日	12 月 11 日	1 月 16 日	2 月 13 日	3 月 11 日


＊：採取年月日：令和５年８月７日、測定結果が得られた年月日：令和５年９月２９日

周縁地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた措置

周縁地下水の悪化の有無	なし
措置を講じた年月日とその内容	なし

奥池処分場

地下水採取位置及び放流水採取位置

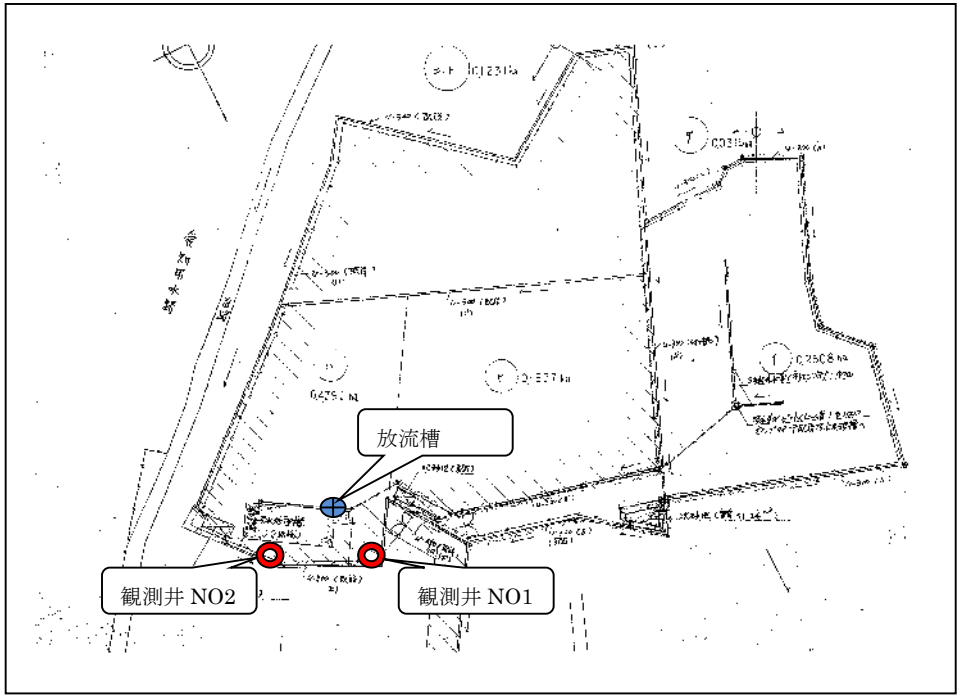

奥池処分場

放流水の検査結果（令和５年度）

項　目	単 位	維持管理基準	令和5年								令和6年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度	―	5.8～8.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.1	7.6	7.1	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
生物化学的酸素要求量	mg/l	60	2.6	2.1	2.3	5.2	1.9	2.4	3.8	4.4	5.6	5.8	7.8	6.3
化学的酸素要求量	mg/l	90	7.5	6.4	5.2	10	2.3	4.3	2.7	7.0	7.2	7.2	7.3	7.0
浮遊物質量	mg/l	60	1	6	8	3	19	7	2	1	1	1	1	1
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	5	－	－	－	－	－	＜ 1	－	－	－	－	－	－
フェノール類含有量	mg/l	5	－	－	－	－	－	＜ 0.025	－	－	－	－	－	－
銅有量	mg/l	3	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－
亜鉛含有量	mg/l	2	－	－	－	－	－	0.27	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄含有量	mg/l	10	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l	10	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾑ含有量	mg/l	2	－	－	－	－	－	＜ 0.04	－	－	－	－	－	－
窒素含有量	mg/l	120(60)	27	18	8.9	33	8.2	7.7	5.9	16	19	22	22	21
燐含有量	mg/l	16(8)	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－
大腸菌群数	個/l	3,000	－	－	－	－	－	＜ 30	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.03	－	－	－	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－
ｼｱﾝ化合物	mg/l	1	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/l	1	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l	0.5	－	－	－	－	－	＜ 0.04	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
水銀、アルキル水銀化合物、その他水銀化合物	mg/l	0.005	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/l	N.D	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	0.003	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.2	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.02	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.04	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	1	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.4	－	－	－	－	－	＜ 0.04	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	3	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.06	－	－	－	－	－	＜ 0.006	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.02	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.06	－	－	－	－	－	＜ 0.006	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.03	－	－	－	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.2	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
1.4-ジオキサン	mg/l	0.5	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/l	50	－	－	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－
（窒素換算値）	mg/l	200	－	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l		－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
亜硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	－	－	－	－	－	－	0.071＊	－	－	－	－	－
採取年月日			4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月5日	3月4日
測定結果が得られた年月日			4月14日	5月18日	6月15日	7月13日	8月18日	9月19日	10月13日	11月16日	12月14日	1月19日	2月15日	3月11日

＊：採取年月日：令和５年１０月２日、測定結果が得られた年月日：令和５年１１月１３日