弥左エ門脇処分場（第Ⅱ期）

廃棄物の処理実績（令和８年度）　　（単位：ｔ）

産業廃棄物の種類	令和8年									令和9年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃え殻	0	0	0.3	0	0	0							0.3
汚泥	0	0	0	0	0	0.2							0
廃プラスチック類	0	0	0	0	0	0							0
金属くず	0	0	0	0.05	0	0							0.05
ガラスくず・陶磁器くず	1.2	1.5	1.5	1.7	1.4	1.7							9.0
がれき類	0	0	0	0	0	0							0
ダスト類	0	0	0	0	0	0							0
一般廃棄物	2.4	4.1	2.2	1.9	3.4	0.5							14.5
計	3.6	5.6	4.0	3.6	4.8	2.4							24.1

施設の点検結果（令和８年度）

点検場所	擁壁等		遮水工		原水槽		浸出液処理設備	
	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無
点検結果	別紙のとおり		別紙のとおり		浸出水汲み上げ時点検（4回/週）	なし	毎日点検（土日は除く）（浸出水はリサイクルプラント横根工場で処理）	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	なし		なし		なし		なし	
その他	なし		なし		なし		なし	

弥左エ門脇処分場（第Ⅱ期）

別紙　　施設の点検結果

擁壁等								遮水工							
点検日	異常有無	点検日	異常有無	点検日	異常有無	点検日	異常有無	点検日	異常有無	点検日	異常有無	点検日	異常有無	点検日	異常有無
4月3日	無	7月8日	無					4月3日	無	7月8日	無				
4月9日	無	7月16日	無					4月9日	無	7月16日	無				
4月17日	無	7月23日	無					4月17日	無	7月23日	無				
4月23日	無	7月31日	無					4月23日	無	7月31日	無				
5月1日	無	8月7日	無					5月1日	無	8月7日	無				
5月8日	無	8月11日	無					5月8日	無	8月11日	無				
5月15日	無	8月20日	無					5月15日	無	8月20日	無				
5月22日	無	8月27日	無					5月22日	無	8月27日	無				
6月5日	無	9月3日	無					6月5日	無	9月3日	無				
6月12日	無	9月10日	無					6月12日	無	9月10日	無				
6月19日	無	9月18日	無					6月19日	無	9月18日	無				
6月29日	無	9月25日	無					6月29日	無	9月25日	無				

残余容量

測量年月日	令和８年３月31日
残余容量	１２，６４１　m^3

最終処分場の点検項目は次のとおり。奥池処分場も同じ。

点　検　項　目
門扉、塀、施錠設備、表示看板
擁壁等
消火・散水用 給水（井戸）設備
遮水工
雨水調整池
浸出液貯留槽
保有水孔、 浸出液汲み上げポンプ
浸出液処理設備
周囲側溝
観測井
（注）処分場は、保有水水温が高く気象条件から、防凍の措置は実施していない。

弥左エ門脇処分場（第Ⅱ期）

周縁地下水の検査結果（令和８年度）　　測定場所：観測井

項　目	単位	基　準	令和8年									令和９年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m		35	34	34	40	42	40						
塩化物イオン	mg/l		20	19	21	22	23	21						
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND以下	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004以下	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006以下	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006以下	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg−TEQ/l	1以下	－	－	－	0.000060＊	－	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			4月7日	5月8日	6月5日	7月3日	8月4日	9月4日						
測定結果が得られた年月日			4月22日	5月25日	6月22日	7月21日	8月20日	9月18日						

＊：採取年月日：令和８年７月３日、測定結果が得られた年月日：令和８年７月２８日

弥左エ門脇処分場（第Ⅱ期）

周縁地下水の検査結果（令和７年度）　　測定場所：湧水

項　目	単位	基　準	令和7年									令和8年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
電気伝導率	ms/m		32	31	27	20	17	17						
塩化物イオン	mg/l		9.1	11	10	5.2	3.1	4.2						
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下	－	－	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.02 以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1 以下	－	－	－	0.00037 ＊	－	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			4 月 7 日	5 月 8 日	6 月 5 日	7 月 3 日	8 月 4 日	9 月 4 日						
測定結果が得られた年月日			4 月 22 日	5 月 25 日	6 月 22 日	7 月 21 日	8 月 20 日	9 月 18 日						


＊：採取年月日：令和８年７月３日、測定結果が得られた年月日：令和８年７月２８日

周縁地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた措置


周縁地下水の悪化の有無	なし
措置を講じた年月日とその内容	なし

弥左エ門脇処分場（第Ⅱ期）

地下水採取位置

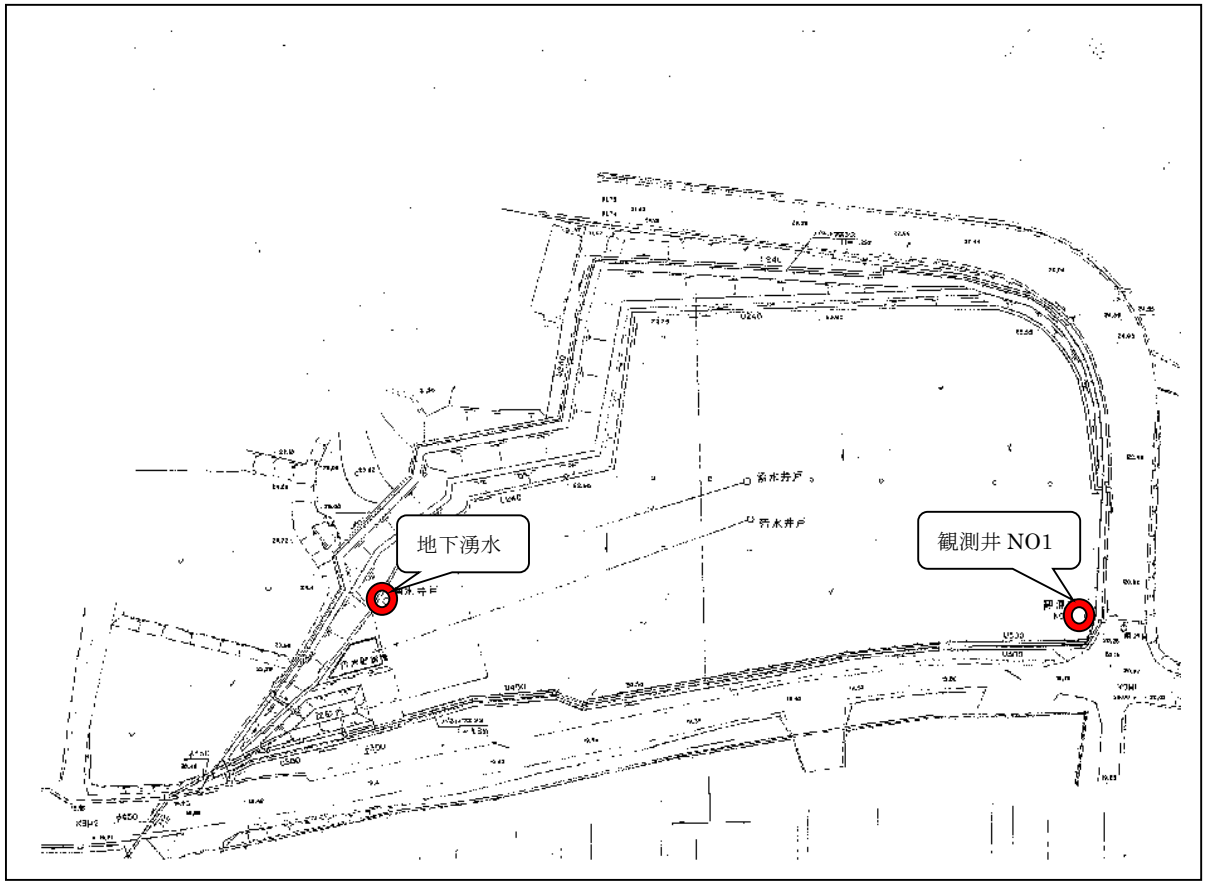

放流水採取位置

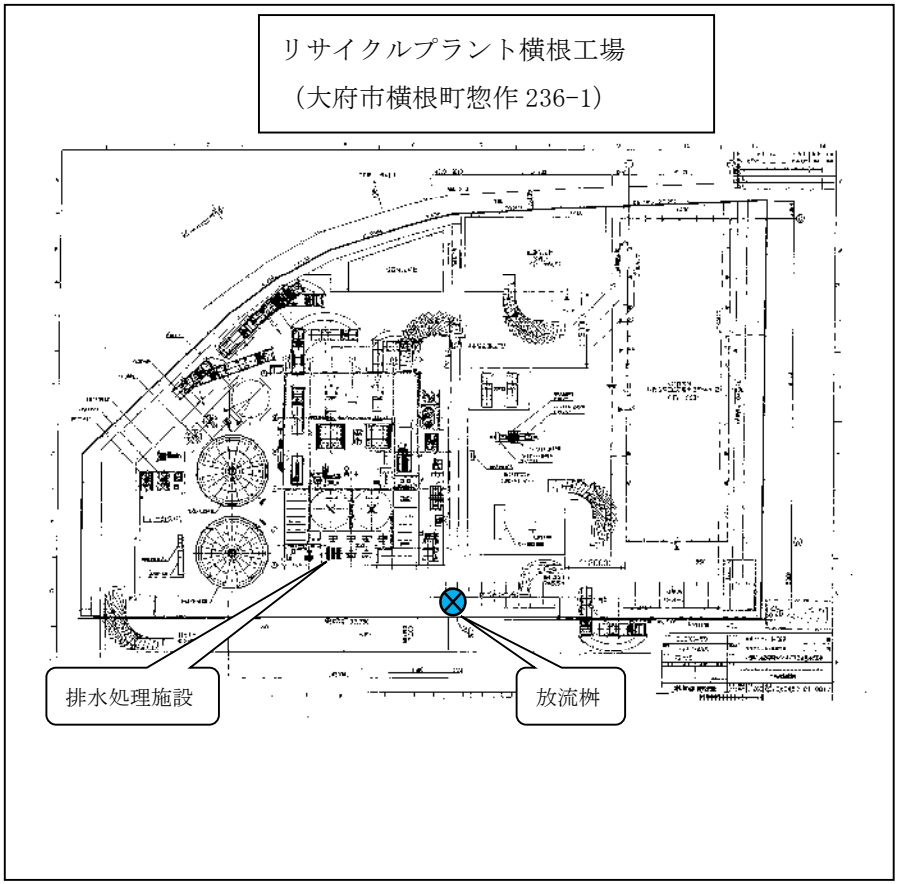

弥左エ門脇処分場（第Ⅱ期）

放流水の検査結果（令和８年度）

測定場所:リサイクルプラント横根工場下水放流桝

目	単位	維持管理基準	令和8年									令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	ー	5.8～8.6	7.3	6.9	7.6	7.6	7.4	7.5						
生物化学的酸素要求量	mg/l	<200	16	34	10	15	10	5.5						
化学的酸素要求量	mg/l		160	110	110	40	100	140						
浮遊物質量	mg/l	<200	4	12	7	19	14	3						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油)	mg/l	<30	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油)	mg/l	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
フェノール類含有量	mg/l	<5	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025						
銅含有量銅含有量	mg/l	<3	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01						
亜鉛含有量	mg/l	<2	0.02	0.03	0.02	0.35	0.01	0.02						
溶解性鉄含有量	mg/l	<10	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l	<10	1.2	1.5	1.3	0.5	1.1	1.2						
ｸﾛﾑ含有量	mg/l	<2	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04						
窒素含有量	mg/l	<240	120	100	87	56	140	170						
燐含有量	mg/l	<32	0.25	0.22	0.16	0.13	0.19	0.1						
大腸菌数	CFU/ml	<800	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	<0.03	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ｼｱﾝ化合物	mg/l	<1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/l	<1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/l	<0.1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l	<0.2	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/l	<0.1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
水銀、アルキル水銀化合物、その他水銀化合物	mg/l	<0.005	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/l	ND	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	<0.003	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.3	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	<0.2	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	<0.02	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.04	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.4	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<3	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.06	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	<0.02	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	<0.06	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	<0.03	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	<0.2	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	<0.1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l	<0.1	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.5	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/l	<50	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/l	<15	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	<200	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/l		－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
亜硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg—TEQ/l	<10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－
採取年月日			4月7日	5月21日	6月18日	7月3日	8月25日	9月11日						
測定結果が得られた年月日			4月22日	6月5日	7月3日	7月21日	9月7日	9月28日						

ダイオキシン類：採取年月日：令和年月日、測定結果が得られた年月日：令和年月日