奥池処分場

一般廃棄物の処理実績（令和８年度）　　（単位:t）

廃棄物の種類	令和8年									令和9年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物			埋立終了届出済み										

奥池処分場

施設の点検結果（令和８年度）

点検場所	遮水工						調整槽、浸出液処理設備							
点検結果	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無
	4月3日	無	7月31日	無			4月3日	無	7月31日	無				
	4月9日	無	8月7日	無			4月9日	無	8月7日	無				
	4月17日	無	8月11日	無			4月17日	無	8月11日	無				
	4月23日	無	8月20日	無			4月23日	無	8月20日	無				
	5月1日	無	8月27日	無			5月1日	無	8月27日	無				
	5月8日	無	9月3日	無			5月8日	無	9月3日	無				
	5月15日	無	9月10日	無			5月15日	無	9月10日	無				
	5月22日	無	9月18日	無			5月22日	無	9月18日	無				
	6月5日	無	9月25日	無			6月5日	無	9月25日	無				
	6月12日	無					6月12日	無						
	6月19日	無					6月19日	無						
	6月29日	無					6月29日	無						
	7月8日	無					7月8日	無						
	7月16日	無					7月16日	無						
	7月23日	無					7月23日	無						
必要な措置を講じた年月日とその内容	なし						なし						なし	
その他	なし						なし						なし	

周縁地下水の検査結果（令和８年度）

奥池処分場

測定場所:観測井 NO1

項　目	単位	基　準	令和８年									令和９年		
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
電気伝導率	ms/m		34	35	35	36	37	37						
塩化物イオン	mg/l		62	70	71	76	76	77						
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/	0.002 以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg―TEQ/l	1 以下	－	－	－	－	0.013＊	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			４月７日	５月８日	６月５日	７月３日	８月４日	９月４日						
測定結果が得られた年月日			４月 22 日	５月 25 日	６月 22 日	７月 21 日	８月 20 日	９月 18 日						

＊：採取年月日：令和８年８月４日、測定結果が得られた年月日：令和８年９月１日

奥池処分場

周縁地下水の検査結果（令和８年度）

測定場所:観測井 NO2

項　目	単位	基　準	令和８年								令和９年		
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
電気伝導率	ms/m		18	19	18	18	18	19						
塩化物イオン	mg/l		16	21	18	18	19	20						
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/	0.002 以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg―TEQ/l	1 以下	－	－	－	－	0.000078 ＊	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			4月7日4	5月8日	6月5日	7月3日	8月4日	9月4日						
測定結果が得られた年月日			4月22日	5月25日	6月22日	7月21日	8月20日	9月18日						


＊：採取年月日：令和８年８月日、測定結果が得られた年月日：令和８年９月１日

周縁地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた措置

周縁地下水の悪化の有無	なし
措置を講じた年月日とその内容	なし

奥池処分場

地下水採取位置及び放流水採取位置

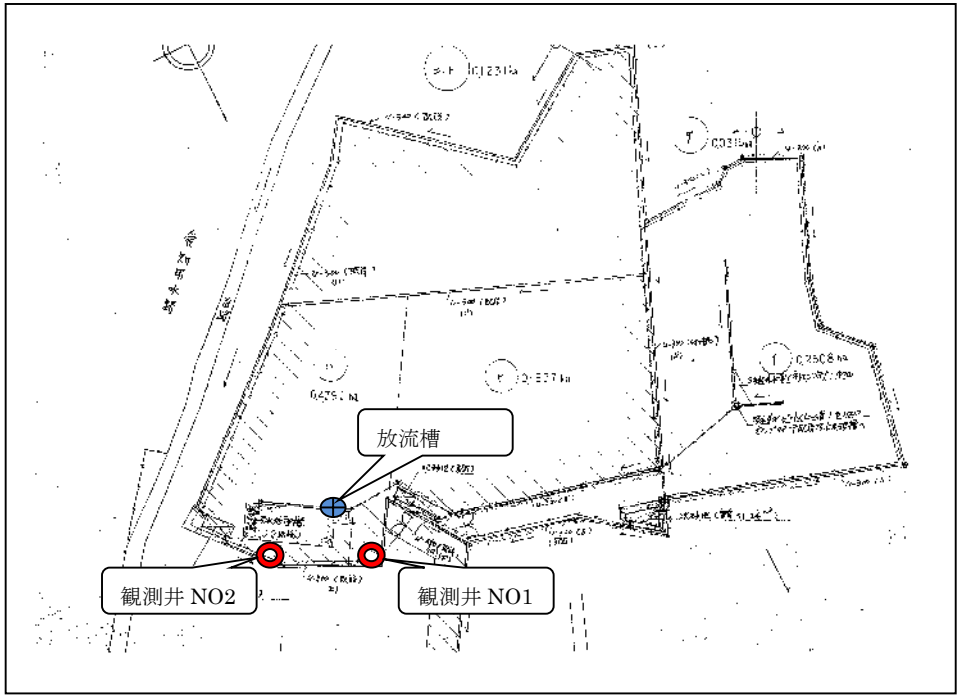

奥池処分場

放流水の検査結果（令和８年度）

項　目	単 位	維持管理基準	令和8年								令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	―	5.8～8.6	7.2	7.8	7.8	7.8	7.5	7.9						
生物化学的酸素要求量	mg/l	60	0.6	0.8	<0.5	0.8	1.5	2.0						
化学的酸素要求量	mg/l	90	2.2	8.4	5.2	8.8	6.5	6.3						
浮遊物質量	mg/l	60	8	3	4	1	2	5						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	5	－	－	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－
フェノール類含有量	mg/l	5	－	－	－	－	－	0.046	－	－	－	－	－	－
銅有量	mg/l	3	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－
亜鉛含有量	mg/l	2	－	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄含有量	mg/l	10	－	－	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l	10	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾑ含有量	mg/l	2	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－
窒素含有量	mg/l	120(60)	5.8	32	12	31	27	19						
燐含有量	mg/l	16(8)	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－
大腸菌数	CFU/ml	800	－	－	－	－	－	<30	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.03	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－
ｼｱﾝ化合物	mg/l	1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/l	1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l	0.2	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－
水銀、アルキル水銀化合物、その他水銀化合物	mg/l	0.005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/l	N.D	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	0.003	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.2	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.02	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.04	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	1	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.4	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	3	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.06	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.02	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.06	－	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.03	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.2	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－
1.4-ジオキサン	mg/l	0.5	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/l	50	－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－
（窒素換算値）	mg/l	200	－	－	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l		－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－
亜硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－
硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
採取年月日			4月7日	5月8日	6月5日	7月3日	8月4日	9月4日						
測定結果が得られた年月日			4月22日	5月25日	6月22日	7月21日	8月20日	9月18日						

＊：採取年月日：令和年月日、測定結果が得られた年月日：令和年月日